


HAIMERL
MESSDIENST

Probeentnahmestelle in
der am weitesten
entfernten Wohnung
pro Steigstrang.

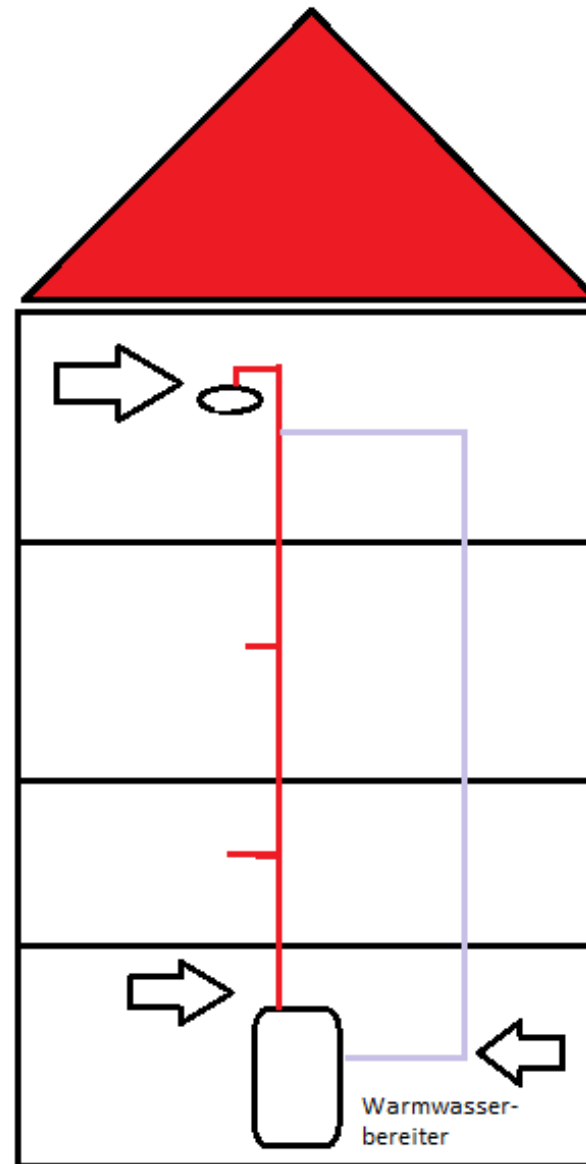

Probeentnahmestelle in
der Warmwasserleitung
WW - Abgangstemperatur
mind. 60 °C

Schema
zur
Probeentnahme

Probeentnahme in der
Zirkulationsleitung
Eingangstemperatur 5 K
Temperatur - Unterschied